


試料サンプル測定結果

八王子市保健所

測定日付 : 2012-11-22-13:47:56

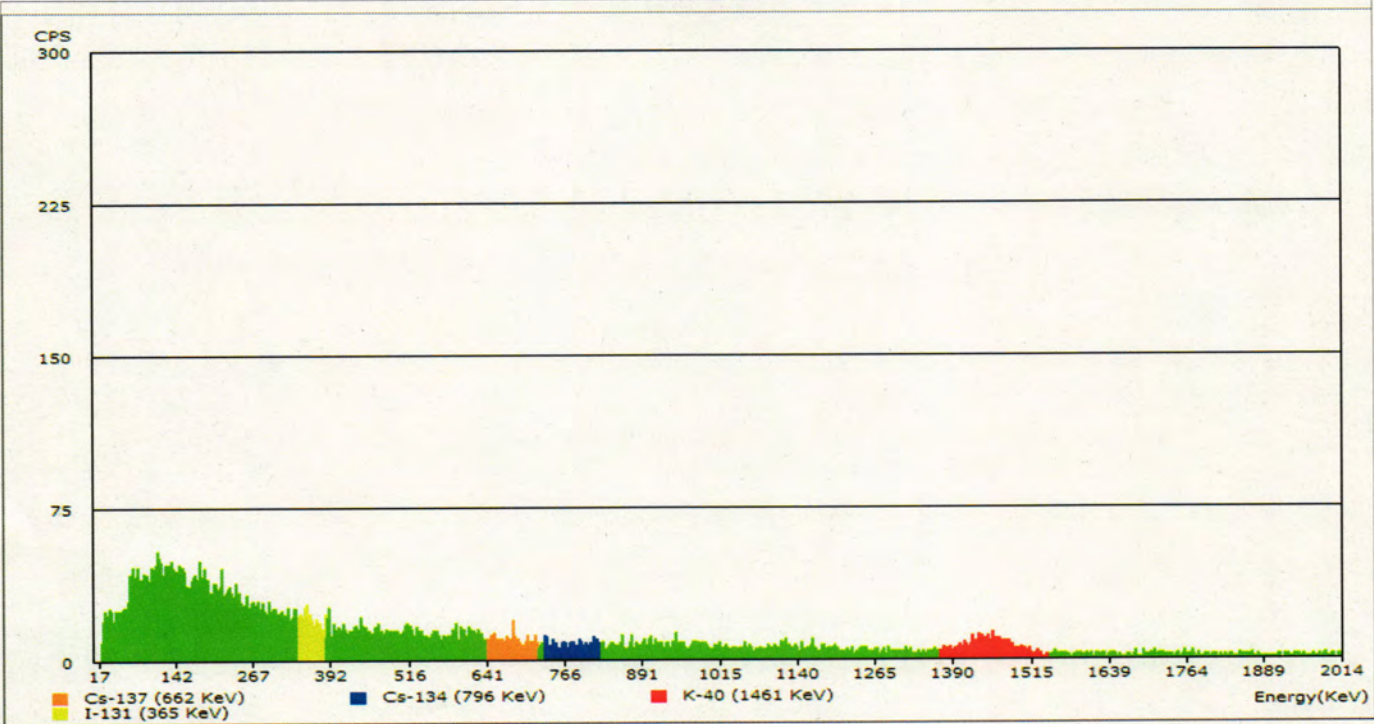

プロトコル情報

サンプル種類 : まや保育園給食	プロトコル名 : 給食	核種1 : Cs-137
サンプル情報 : 平成24年11月22日	プロトコル情報 :	核種2 : Cs-134
原産地 :	カテゴリ : その他	核種3 : K-40
テスト番号 : 449	容器のタイプ : マリネリ ビーカー 1L	核種4 : I-131
カテゴリ : その他	測定時間(秒) : 600	核種5 :
その他 :	サンプル重量 : 0.972 kg	核種6 :


測定結果

	核種名	エネルギー(KeV)	正味計数率(cpm)	放射能濃度(Bq/Kg)	検出限界濃度(Bq/Kg)	判定基準	判定
核種1	Cs-137	662	0.0	N.D.	6.5	25	合格
核種2	Cs-134	796	0.0	N.D.	6.9	25	合格
核種3	K-40	1461	0.0	N.D.	16.9	50	合格
核種4	I-131	365	0.0	N.D.	4.9	50	合格

試料サンプル測定結果

八王子市保健所

測定日付 : 2012-11-22-13:36:04

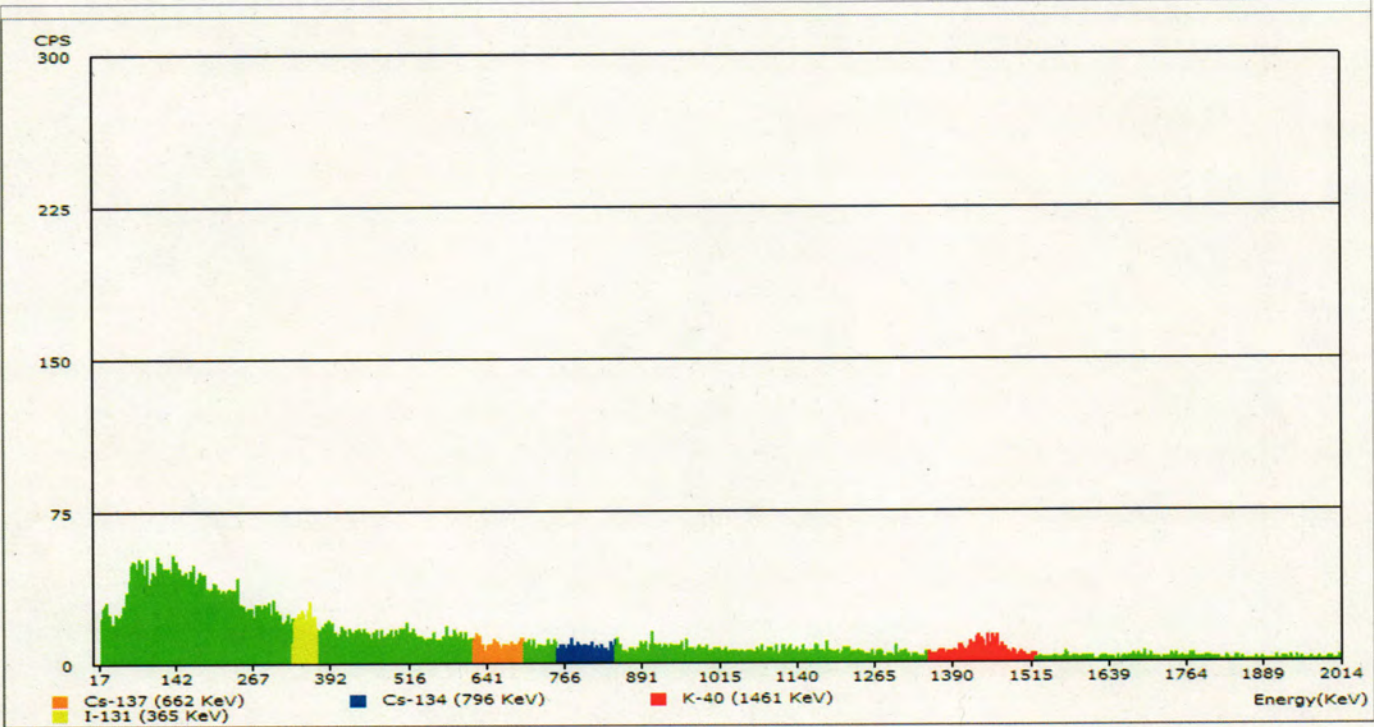

プロトコル情報

サンプル種類 : まや保育園牛乳

プロトコル名 : 牛乳

核種1 : Cs-137

サンプル情報 : 平成24年11月22日

プロトコル情報 :

核種2 : Cs-134

原産地 : 北海道

カテゴリ : 牛乳・乳製品

核種3 : K-40

テスト番号 : 448

容器のタイプ : マリネリピーカー 1L

核種4 : I-131

カテゴリ : 牛乳・乳製品

測定時間(秒) : 600

核種5 :

その他 :

サンプル重量 : 0.915 kg

核種6 :

測定結果

	核種名	エネルギー(KeV)	正味計数率(cpm)	放射能濃度(Bq/Kg)	検出限界濃度(Bq/Kg)	判定基準	判定
核種1	Cs-137	662	0.0	N.D.	7.1	25	合格
核種2	Cs-134	796	0.0	N.D.	7.9	25	合格
核種3	K-40	1461	0.0	N.D.	17.4	50	合格
核種4	I-131	365	0.0	N.D.	5.0	50	合格